


ODRĘBNA GRUPA SYGNALISAT

PI = 10,3kW

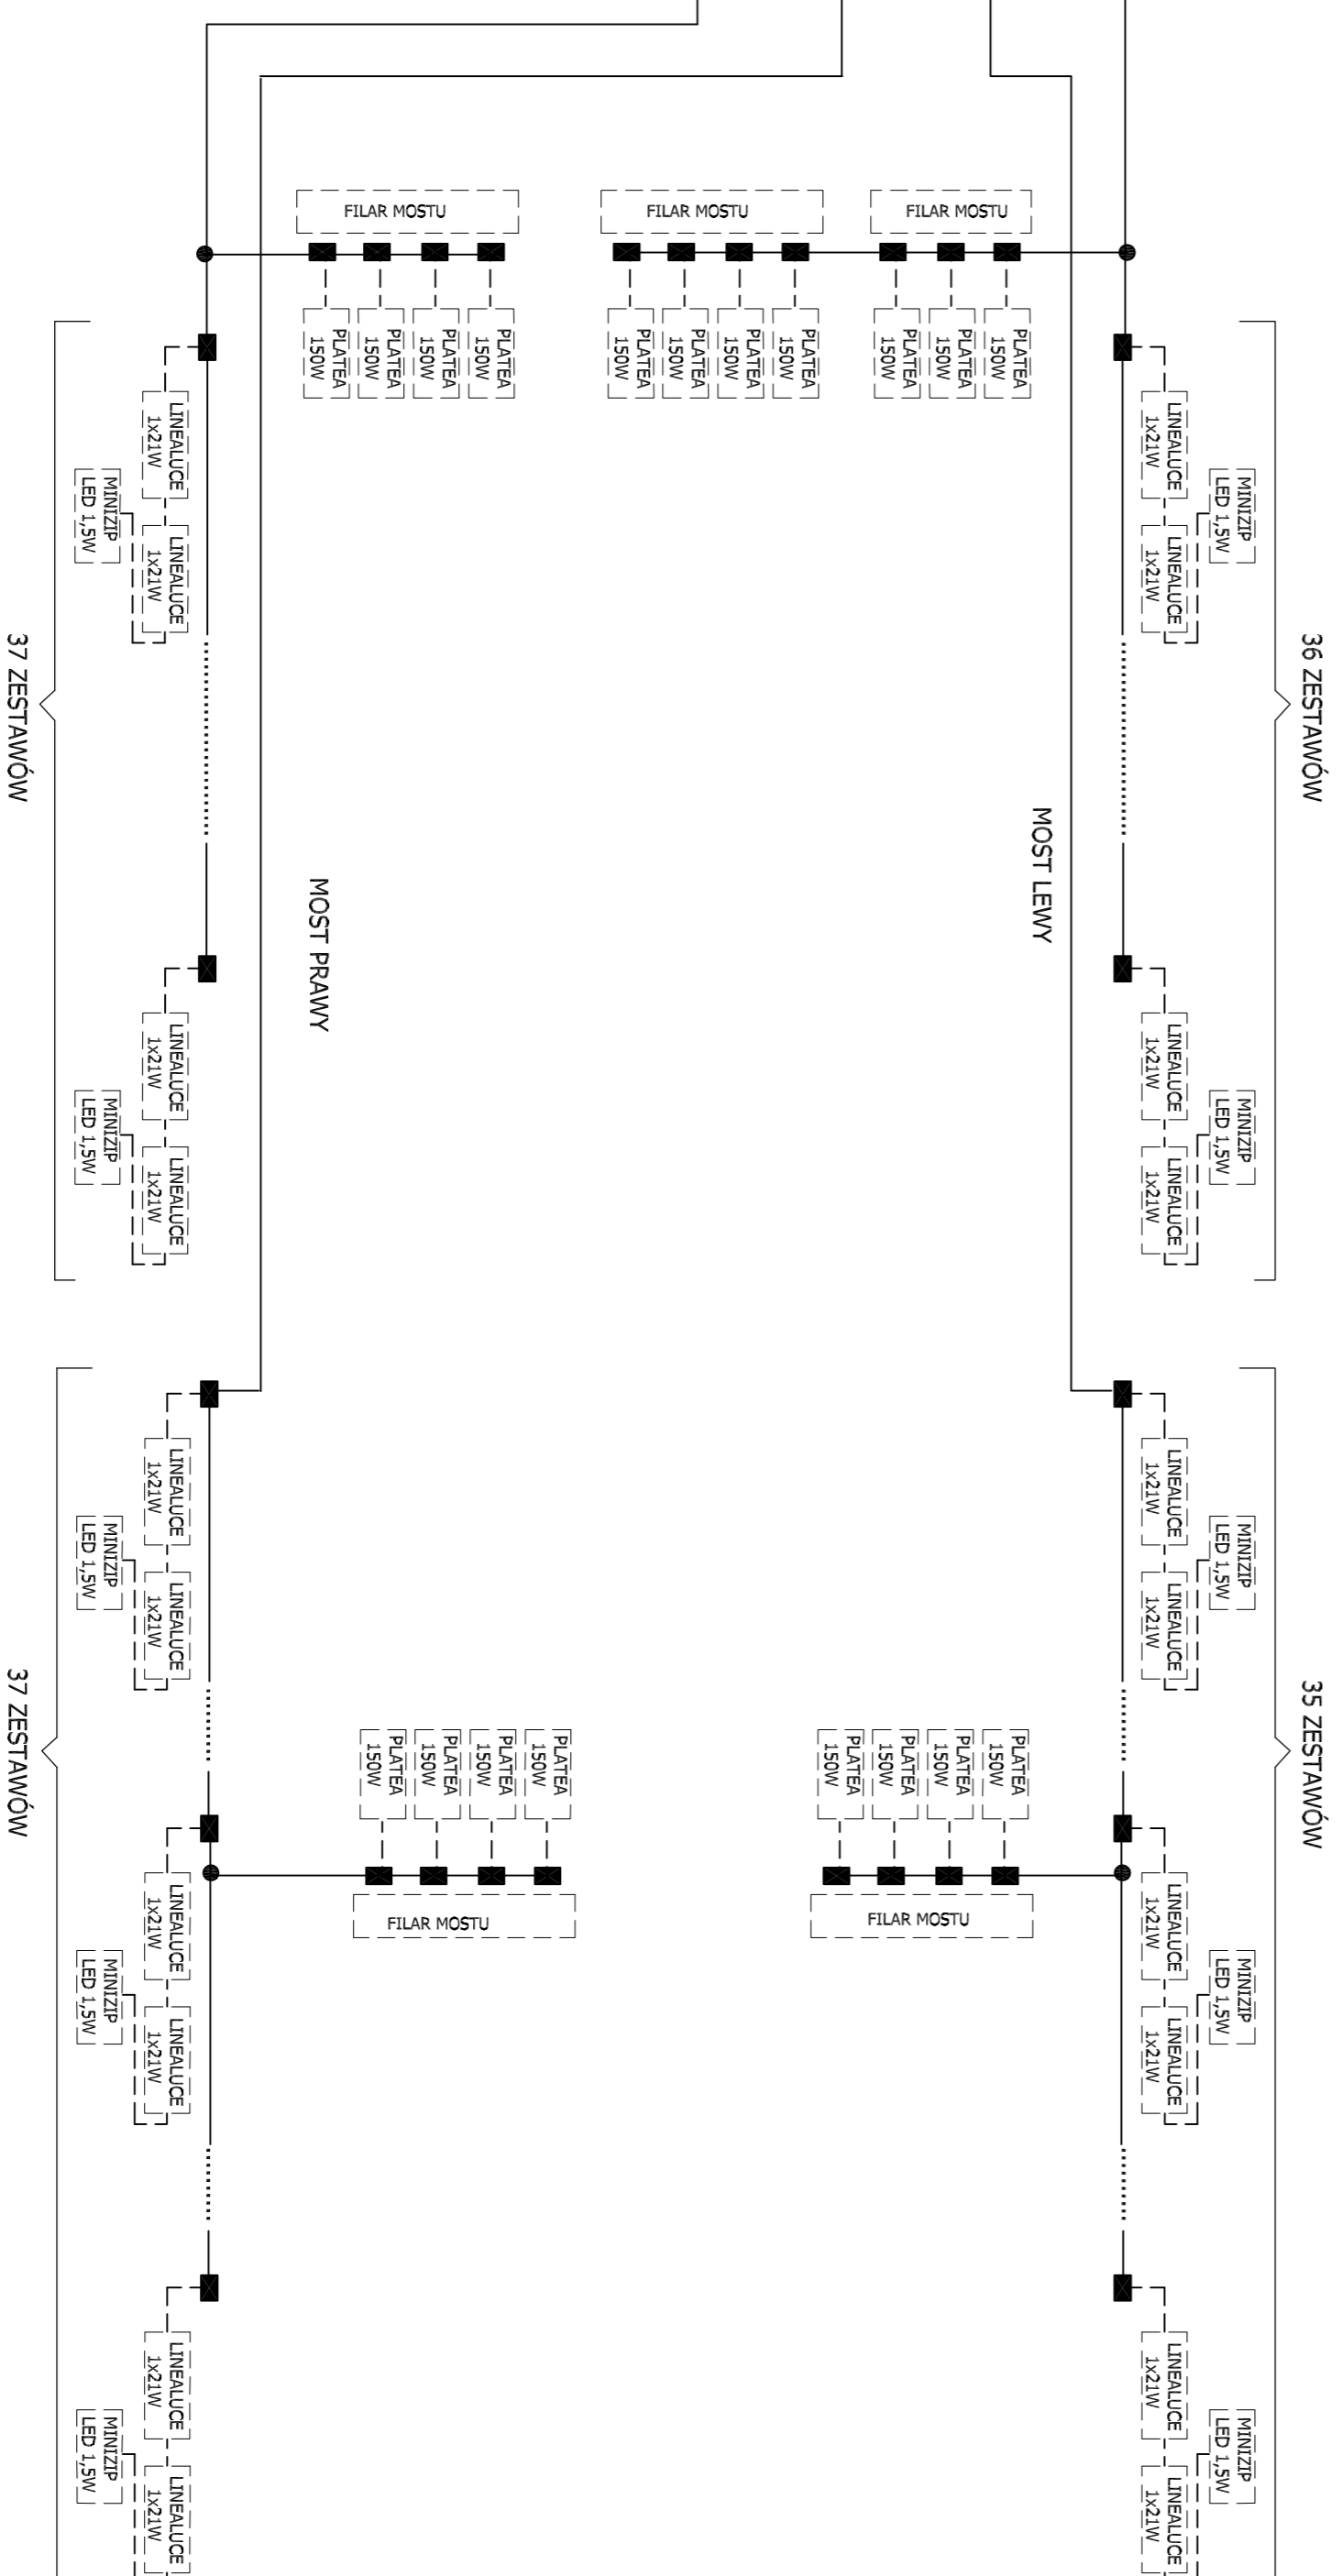

--- KABEL KVV4x1,5

— KABEL KVV4x4

■ TABLICZKA BEZPIECZNIKOWA TB-1 WK-400V, 6A, EI4 IP54"ROSA"

● PUSZKA IP44 ODGAŁĘZNA METALOWA 5153-304 POLAM-NAKŁO

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

OBIEKT:	Miejsce 139B / Zamieszanie	DATA:	Kwiecień 2007
OPIS:	Szczegół	BRANŻA:	Elektrotechnika
TEMAT:	Obwiedzenie iluminacyjne mostu	PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ:	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA:	NR INŻ.
TRZĘCIE PRZESŁANIE:	SCHEMAT IDEOWY		3
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Górnik	ZATWIERDZIŁ:	27.05.09
OPRACOWAŁ:		SPRACOWAŁ:	mgr inż. Włodzisław Szycharba
SPRACOWAŁ:			64/SZ/78