WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

RODZAJ		DRZWI DREWNIANE						INDYW. DRZWI I ŚCIANKI	INDYW. DRZWI I ŚCIANKI	OKNO stałe PCV	OKNA drewniane			
		drzwi niełypowe		drzwi typowe		drzwi na wzór istn.		indywid. wyrób – drzwi i ścianka	indywid. wyrób – drzwi i ścianka		okno wyk.na wzór istn.	typowe okna połaciowe		okno oddymiające
OZNACZENIE		Z	Z1	D8, D8*	D9, D9*	D9i,D9i–EI30	Db	S + D – EI30	S1+ D1– EI30	Os	Opw	Op	Op1	Od
SCHEMAT:									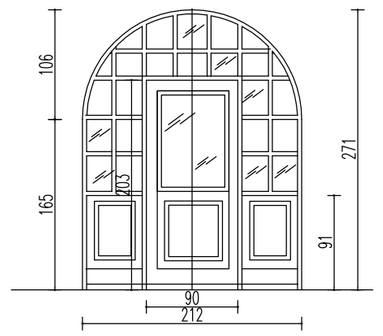					
WYMIARY W ŚWIETLE	So	97	88	90	100	100	119	*1660	215* istn.	115	1220	Sz 55	78	–
OŚCIEŻNICY	Ho	177	(150)	206	2050	205	225–do ślemienia	*2230	270* istn.	95	930	Hz 78	118	–
WYMIARY W ŚWIETLE	S	(87)	80	80	90	90	105	90 – drzwi	min. 90 – drzwi	–	–	–	–	*100
OŚCIEŻY	H	(172)	(150)	200	200	200	220	200–drzwi	min. 200–drzwi	–	–	–	–	*100
KONDYGNACJE	PIWNICE	– 1	– 1	1 –	1+1* 1	–	– –	– 1	–	1	–	–	–	–
	PARTER	–	–	–	1* –	–	1 –		–	–	1	–	–	–
	I–PIĘTRO	–	–	1 –	– –	– 2	– –	–	– 1	–	–	–	–	–
	PODDASZE	–	–	1* 1*+ 1	1 2	–	–	–	–	–	–	2	4	1
RAZEM:		1	1	5	7	2	1	1	1	1	1	2	4	1
SZKLENIE:					parter WC–brąz		kolor istn. stolarki	szyba o odp. ogn. E30	szyba o odp. ogn. E30,	pojed. szyba bezp. gr.3+3mm		szyba zesp.olona 4/16/4mm		
KOLOR:		B I A Ł Y RAL 9001										BRĄZ		

UWAGI:

- drzwi osadzone w istn. otworze pomiędzy 01.4 a piwnicą
- drzwi z ościeżnicą nakładaną na istn. otwór pomiędzy piwnicami
- * szczelina wentylacyjna w dołu skrzydła o pow. 200 cm kw.

ościeżnice drewn. opaski regulowane wykładane na ścianę lub bez opasek

- drzwi do pom.3.8 –szatnia poddasze
- p.–poż EI30

ościeżnicea stalowa

- proj. drzwi EI30 oraz drzwi w proj. otworze pom.nr 2.9 – sala zajęć na wzór drzwi istn. na kondygn. ościeżnice drewn.+ opaski profilowane
- proj. skrzydło do istn ościeżn. –przebudowa istn dwóch skrzydeł na jedno skrzydło lub nowe jedno skrzydło z podziałami jak w istn.
- *wymiary orientacyjne podano w stanie wykończonych ścian ścianki boczne oraz przeszklone drzwi powinny spełniać wymagania techn. p. pożarowe EI30 wykończenie drzwi i ścianek bocznych – okleina w kolorze dobranym do istn. boazerii skrzydło drzwi powinno być wyłożone na ścianę a ich zamkn. realizowane przez zwolnienie elektro–magn. zwalnianego sygnałem podanym z czujki p.–poż. dymowej
- *wymiary orientacyjne podano w stanie wykończonych ścian ścianki boczne oraz przeszklone drzwi powinny spełniać wymagania techn. p. pożarowe EI30 wykończenie drzwi i ścianek bocznych – okleina w kolorze dobranym do istn. boazerii skrzydło drzwi powinno być wyposazone w samozamykacz podziały na szybach – szprosy naklejane obustronnie
- SZPROSY NAKLEJANE +międzyszybowe
- typowe okna połaciowe
- indywid. wyrób lub typowe okno oddymiające otwierane siłownikiem na sygnał z czujki dymowej wymagany czynny otwór oddymiania 1,00m^2

ZESTAWIENIE STOLARKI

PPKZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW Spółka z o.o.
ul. Zielonogórska 35, 71–084 SZCZECIN, tel 4530922 tel/fax 4530850

TREŚĆ:	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ze zmianą sposobu użytkowania części pomomieszczeń Przedszkole Publiczne nr2 Szczecin al.Wojska Polskiego 211 Projekt budowlano–wykonawczy–Architektura	NR ZLEC.: 2919/2006
		DATA: 07.2006
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Iwona Trzaska Nr uprawnień: 143/Sz/82	SKALA: 1:50
	mgr inż. arch. Leszek Herman	NR RYS.: 7.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Barbara Garncarz Nr uprawnień: 127/Sz/88	